



Onze referenties: RVP/RVP/00124

VERSLAG nr. 00124

Opdrachtgever: DEVOKON
Industriepark Klein Frankrijk 11
9600 Ronse

Aard van de proef: Uitvoeren van manuele aanvalsproof op een inbraakver-
tragende garagepoort.

Proefnorm: De proeven worden uitgevoerd volgens de principes van
ENV 1627: uitgave 1999.
De beoogde weerstandklasse is klasse 2.
Enkel de manuele aanvalsproof wordt uitgevoerd.

Datum proef: 13 oktober 2009

Referentie proefstaal: In situ test
Poort: ref. E 00113

Besluit: De geteste poort voldoet aan ENV1627 voor klasse 2,
voor wat betreft de manuele aanvalstest volgens ENV 1630.

Dit verslag omvat 2 bladzijden en 21 bijlagen en mag enkel in zijn geheel als facsimi-
le worden verspreid.

De resultaten hebben enkel betrekking op de geteste proefstukken.

Hof ter Vleest dreef 3
Allée Hof ter Vleest 3
Brussel B-1070 Bruxelles
Tel. : + 32 2 558 15 50
Fax : + 32 2 558 15 89
www.ctib-tchn.be
E-mail : info@ctib-tchn.be
FORTIS 210-0585900-72
TVA BE 406.676.656.BTW

TECH. CENTRUM HOUTNIJVERHEID
CENTRE TECH. INDUSTRIE BOIS
ALLÉE HOF TER VLEEST DREEF 3
BRUXELLES B-1070 BRUSSEL
TEL.: 558.15.50 FAX: 558.15.89

Beschrijving geteste elementen

Type poort: garagepoort type Inter Door Line RES 70

Afmeting dagopening: 5070 mm x 2500 mm (bxh), dikte 40 mm

Volledige beschrijving in bijlage.

Referentie poort: Beslag: RES 70 (Flexiforce), gemotoriseerd met S401-100

Poort: Inter Door Line 5 panelen (4*510+450), met verstevigingen

Proefopstelling

De manuele aanvalspoeft (ENV1630) wordt uitgevoerd in de openingsrichting van de poort.

Voorpoeft en effectieve poeft worden op hetzelfde element uitgevoerd.

Proefresultaten

Manuele aanvalspoeft (klasse2)

Aanvalstijd: 3 min


Totaaltijd: 15 min

Resultaat: de aanvaller kan geen opening maken


Besluit

De geteste inbraakvertragende garagepoort voldoet aan klasse 2 volgens het principe van ENV1627: uitgave 1999. (voor wat betreft de manuele aanvalspoeft)

Brussel, 16 februari 2010,

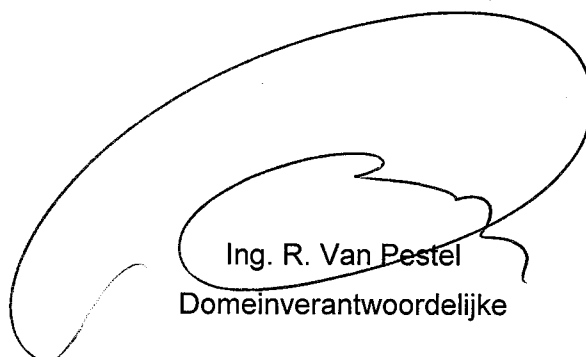
Ing. R. Van Pestel
Domeinverantwoordelijke

TECH. CENTRUM HOUTNIJVERHEID
CENTRE TECH. INDUSTRIE BOIS
ALLÉE HOF TER VLEEST DREEF 3
BRUXELLES B-1070 BRUSSEL
TEL.: 558.15.50 FAX: 558.15.89



Dit verslag omvat 2 bladzijden en 21 bijlagen en mag enkel in zijn geheel als facsimile worden verspreid.
De resultaten hebben enkel betrekking op de geteste proefstukken.
Zonder tegenbericht wordt het niet geteste en/of geteste materiaal gedurende één maand, te rekenen vanaf datum verslag in ons laboratorium, bijgehouden.